


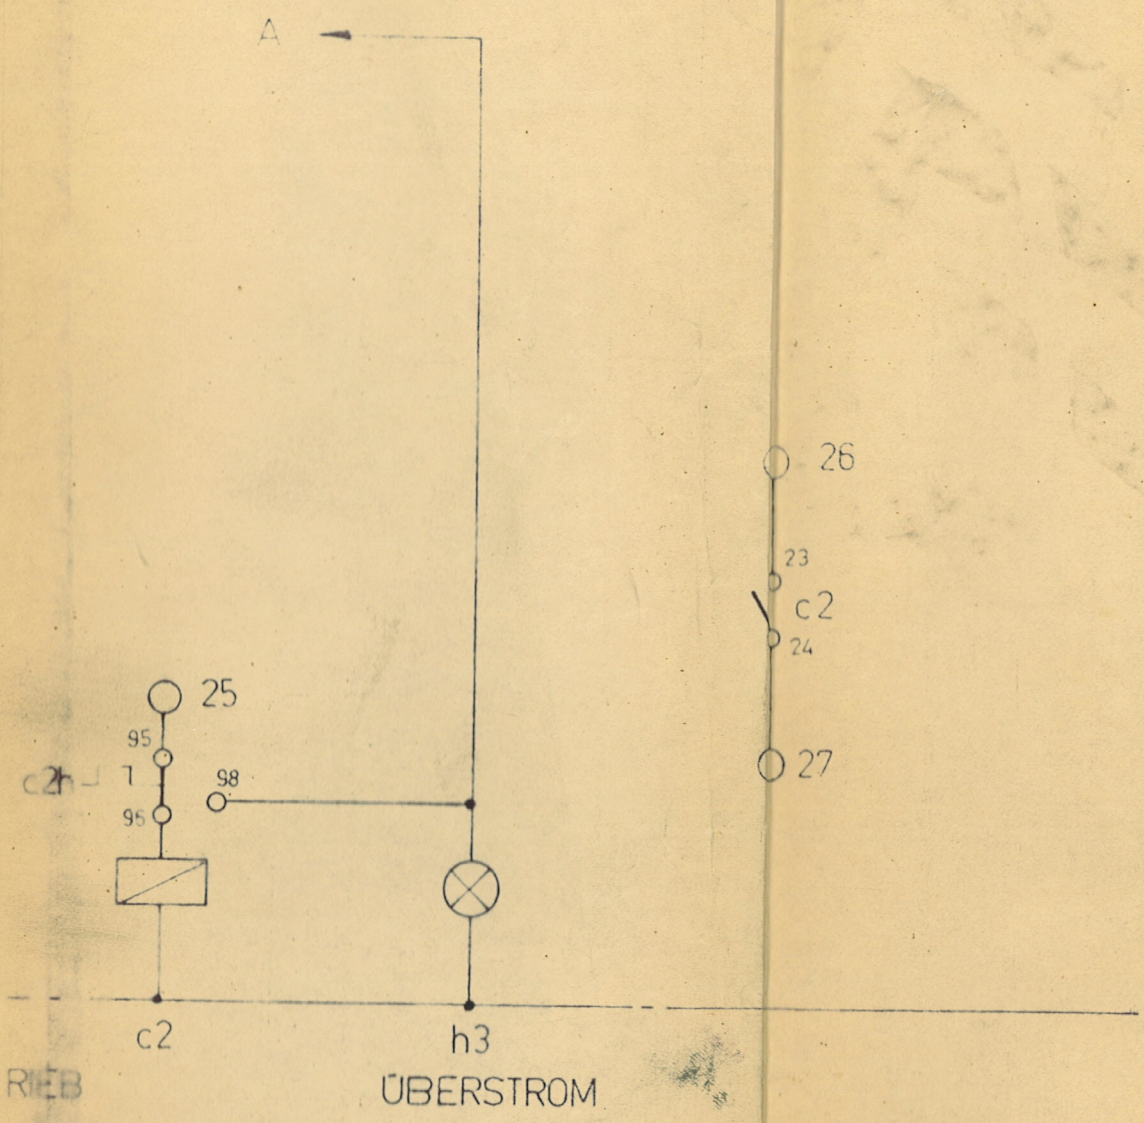

3) TRANSFERPUMPE
STUEBERBEFEHL
COMMANDE DE
POMPE DE TRANSFERT

33 34
Eclairage (Bas.)


- 1) BRENNER EICO EL. 3.30 - 2D/H
0,35 KW, 2800 UPM
SCHEMA NR. 500 420
KLEMMENPLAN NR. 531 780
- 2) BRENNER CUENOD P 26
0,55 KW, 2800 UPM
SCHEMA NR. 500 420 + 531 782
KLEMMENPLAN NR. 531 781
- 3) POT. FREIER KONTAKT. FÜR
EVTL. TRANSFERPUMPE

Elesla - Relais
in Brenner Lof.

EL. SCHEMA SPRITZ - UND TROCKENKABINE	Maßstab	Gezeichnet	
		Geprüft	
Serva-Technik AG/SA Glattbrugg		Kom. Nr.	500 420

POSITIONS CLAPET
KLAPPENUMSTELLUNG

10 11 12 13 14

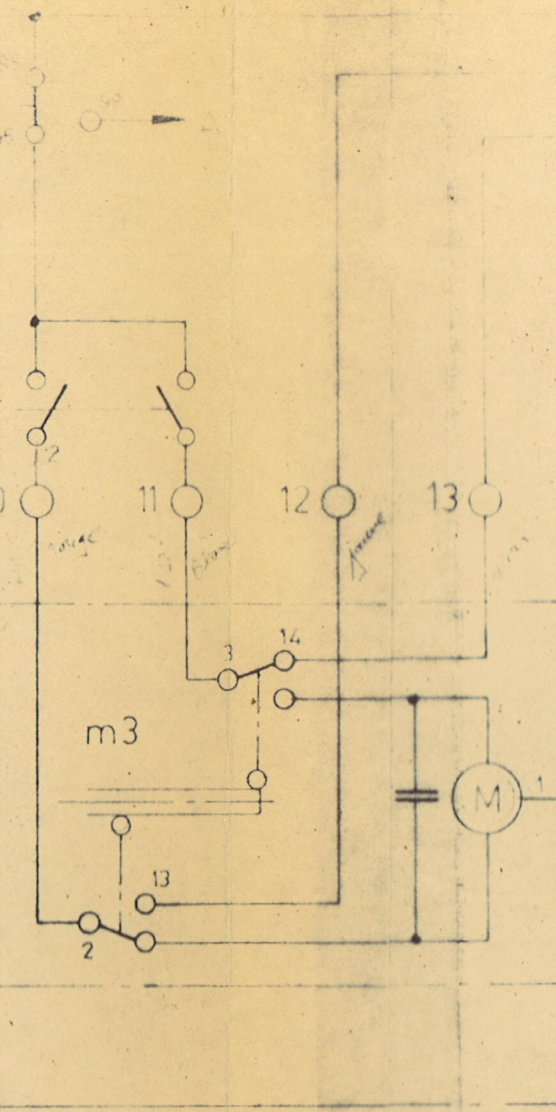

m3

d1

c1h

c1d


c1s

d2

COMMUTATEUR PORTE
TORENSCHALTER

ELECTRO VANNE
MAGNETVENN

15 16 E 17 18 E

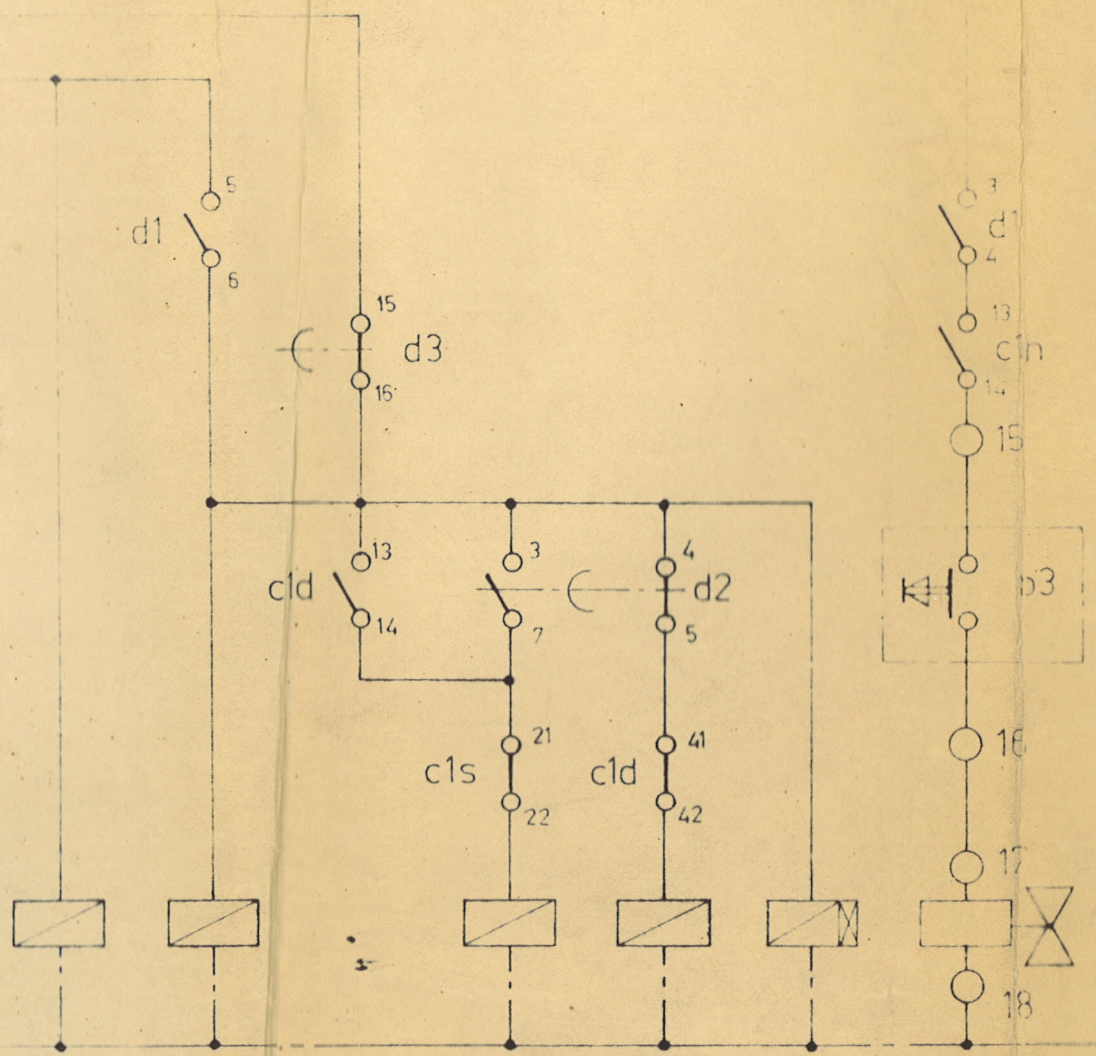

VENT. BETRIEB

Horloge Ventilation


SONDE
FUHLER

19 20

THERMOSTAT SECURITE
SICHERHEITSTHERMOSTAT


21 22 23 E 24 25

21, 22, 24, 25
1) / 2)

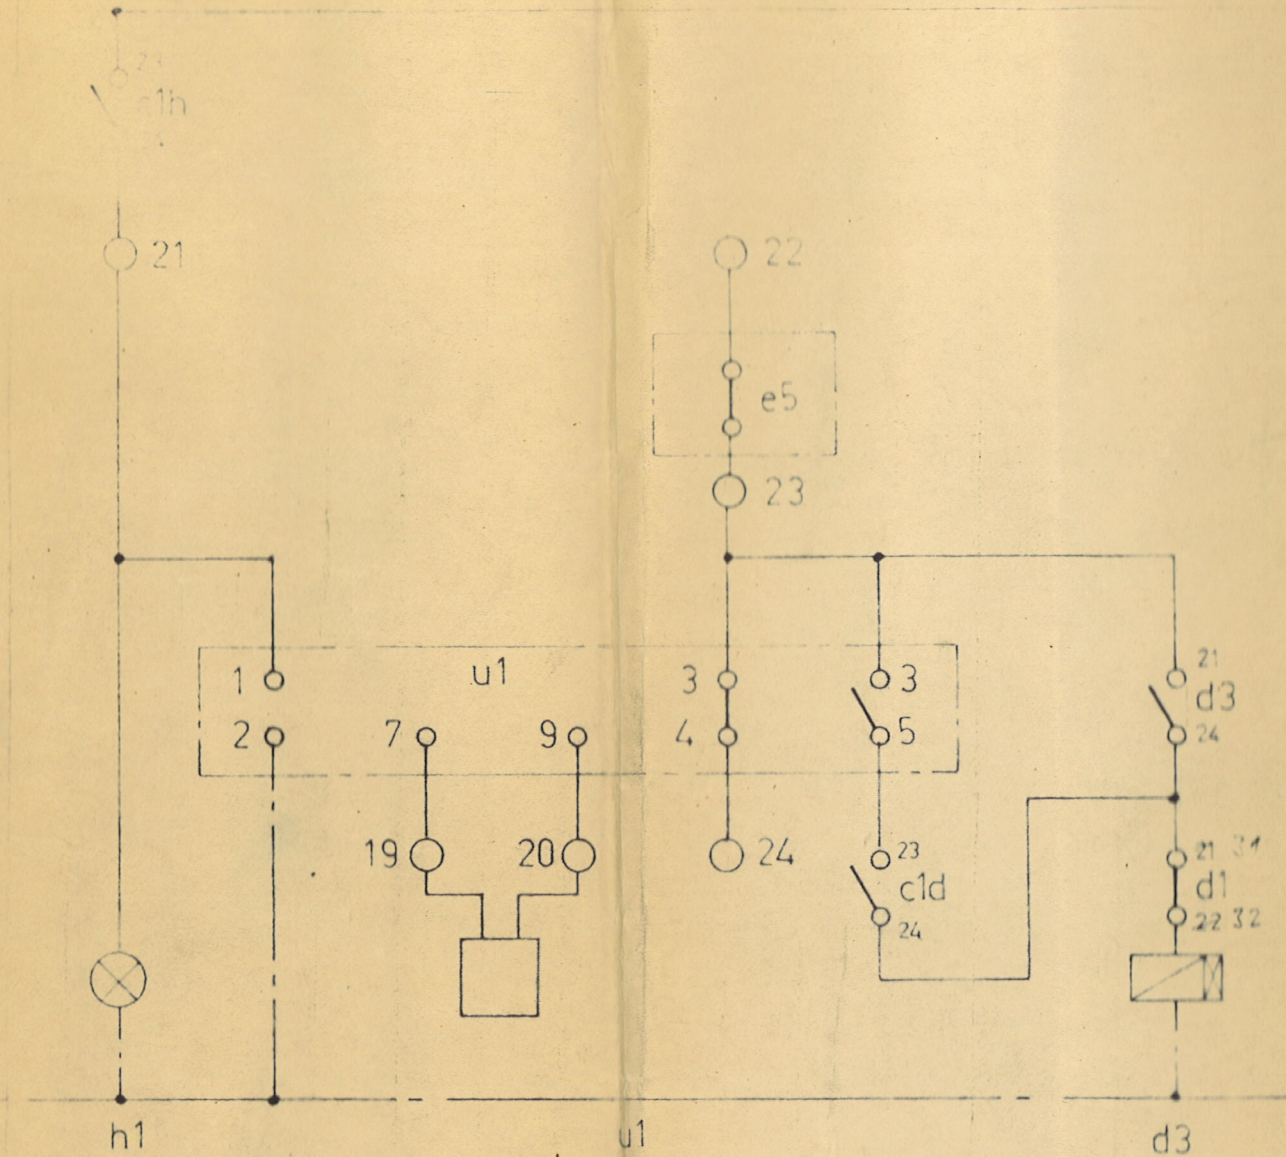

BRE

Horl

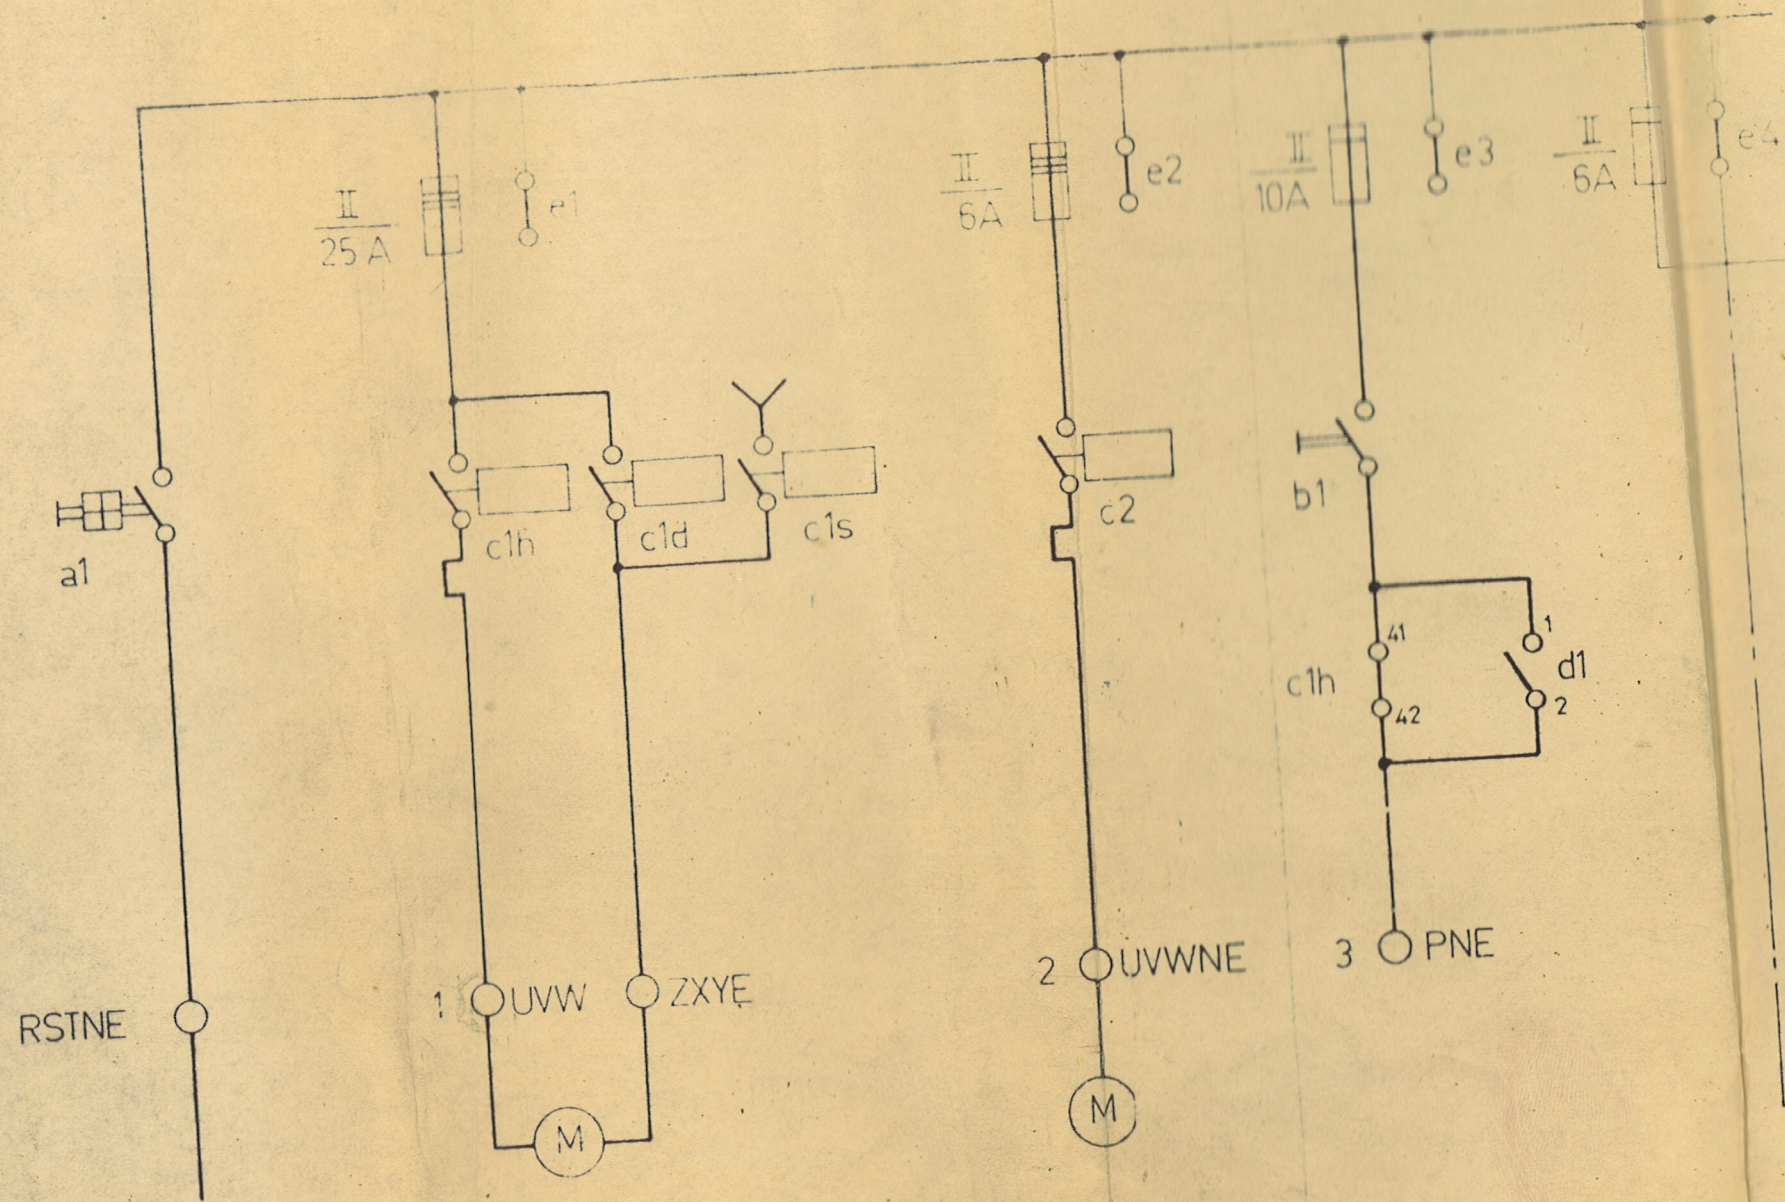

RSTNE

1 U V W X Y Z E

2 U V W N E

3 P N E

RSTNE

1 U V W X Y Z E

2 U V W N E

3 P N E

ZULEITUNG
ALIMENTATION

VENTILATEUR
VENTILATOR
55 KW., 1500 UPM

BRULEUR
BRENNER
1) / 2)

ECLAIRAGE
BELEUCHTUNG

1 = SPRITZEN
0 = AUS
2 = TROCKNEN

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Erlaubnis nicht weitergegeben werden.